




10. Reducir pritisaka sa oprugom i manometrom
- vrednost pritiska pre reducia - 5,5
- vrednost pritiska posle reducia - 2
11. Regulacioni ventili Tum Anderson slede
karakteristika
11.1. Grana I
- dimenzija cevovoda - Ø114,3 x 3,6
- dimenzija ventila - DN 80
11.2. Grana II
- dimenzija cevovoda - Ø76,1 x 2,9
- dimenzija ventila - DN 50
11.3. Grana III
- dimenzija cevovoda - Ø33,7 x 2,6
- dimenzija ventila - 1"

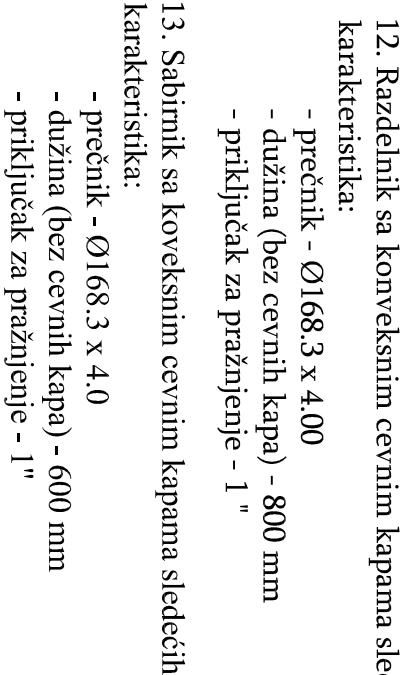

- prečnik - Ø60.3 x 2.9
- dužina (bez cevnih kapa) - 100 mm
- priključaka na mrežu - 3/4 "
- priključaka za odvodušenje - 1/2 "

 JKP "TOPLOVOD" OBRENOVAC Obrenovac, ul. Cara Lazara br. 3/1		Investitor:	
PIB: 104764767 tel: 011/8728-237 matični broj: 20233940 tel./faks 011/8728-239		Grad Beograd, Gradska uprava Grada Beograda za potrebe JKP Toplovod Obrenovac	
Objekat:		Toplotna podstanica TP BP1.5	
Pečat		Vrsta tehničke dokumentacije	
Odgovorni projektant: Dragan Tomić, dipl.inž.maš.		Projektat za gradjevinsku dozvolu	
Elektronski sertifikovani poпис:		Za gradjenje/izvođenje radova	
		Nova gradnja	
Popis: 		Naziv i oznaka dela projekta	
Datum:		6 - Projektat masinskih instalacija	
Ciljovi projekatna poпис: datum		Crtaz	
Marijoša Jevrić, dipl.inž.maš.		Tehnološka šema	
Sadržak poпис: datum		Broj projekta Razmerna 1 : 25 Broj crteža 2	